

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie: zasady montażu wodomierza – podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu).

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 1432) oraz §4 Statutu Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/209/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005r. z póź. zm.

zarządzam co następuje:

§ 1

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu


1. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz -podlicznik powinien być umieszczony na wewnętrznej instalacji budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu
2. Na odcinku instalacji za wodomierzem - podlicznikiem a punktem poboru wody do podlewania nie może być zamontowana żadna kształtka (np. trójnik), umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody. Instalacja nie może być także wbudowana w ścianę lub zabudowana.
3. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
4. Przed wodomierzem – podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
5. Wodomierz - podlicznik powinien być zamontowany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

6. Odbiorca na własny koszt i we własnym zakresie wykonuje prace związane z budową podejścia pod wodomierz – podlicznik łącznie z zakupem i montażem wodomierza
7. Po zamontowaniu wodomierza- podlicznika należy ten fakt zgłosić Usługodawcy celem sprawdzenia poprawności montażu i zaplombowania podlicznika
8. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizację wodomierza – podlicznika (ważność cechy =5 lat) odpowiada Odbiorca.
9. GZUW ma prawo wstrzymać odliczanie zużytej bezpowrotnie wody, jeżeli stwierdzi niesprawność, lub brak ważnej legalizacji wodomierza – podlicznika.
10. Polecenie oplombowania wodomierza – podlicznika podpisany przez dwie strony upoważnia do odliczaniu wody od kanalizacji na cele ogrodowe.
11. GZUW Orły pobiera opłatę według cennika za odbiór robót i zaplombowaniem podlicznika
12. Dokonywanie regularnych odczytów wskazań wodomierza - podlicznika i przekazywanie jego stanu do GZUW Orły znajduje się po stronie klienta. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny będzie wskazaniem zużycia wody, a zużycie zmierzone przez wodomierz - podlicznik pomniejszy ilość odprowadzanych ścieków.

Wymagania instalacyjne

Podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania pod naporem podczas wykonywania prac demontażowych.

Wodomierz zalecany: średnica montażowa: DN15, przepływ nominalny: 1,5 m³.

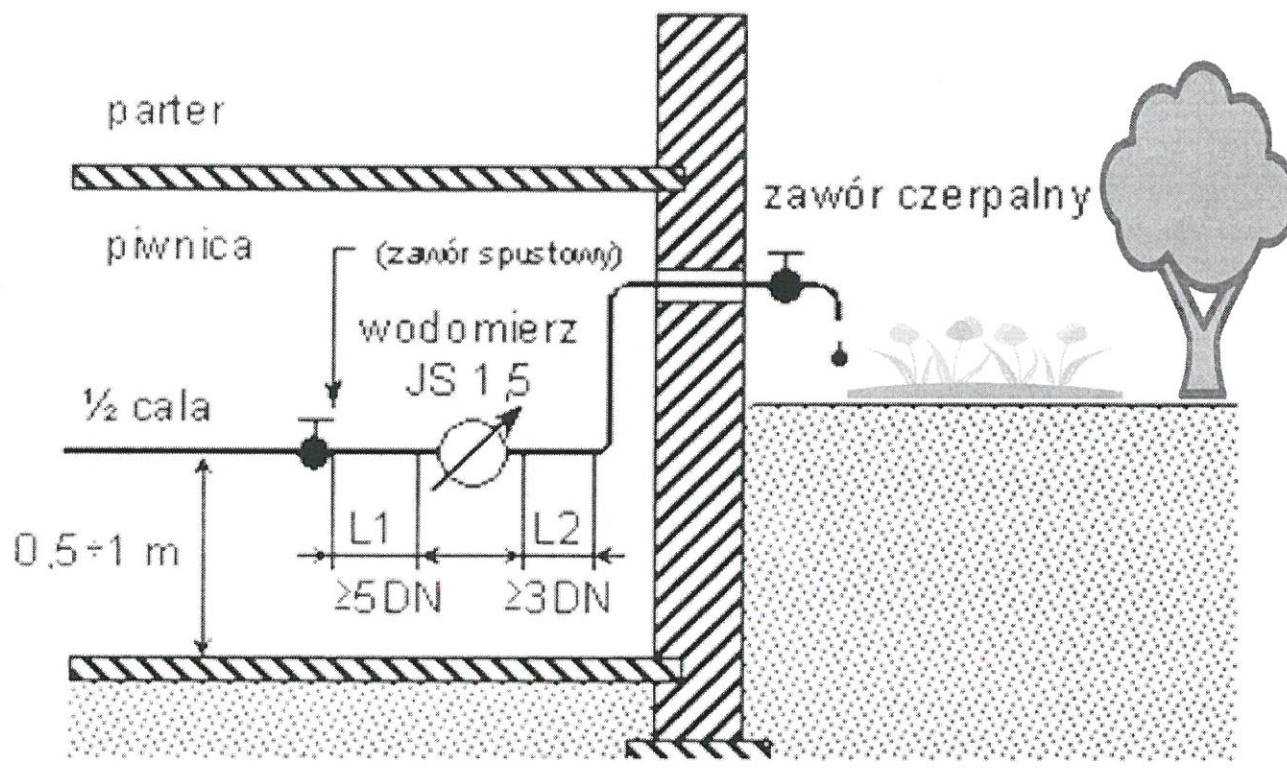

Zalecany schemat zabudowy:

Dla większości wodomierzy minimalne długości odcinków prostych wynoszą: $L1 \geq 75$ mm, $L2 \geq 45$ mm (nie dotyczy wodomierzy wolumetrycznych – objętościowych). W przypadku montażu wodomierza wolumetrycznego/objętościowego nie jest wymagane zachowanie odcinków prostych.

UWAGA: Dla dokładności pomiaru wody pobranej do celów podlewania ogrodu przydomowego GZUW Orły zaleca montaż wodomierza o takiej samej klasie dokładności jak wodomierze główne stosowane przez przedsiębiorstwo, co pozwoli uniknąć niezgodności wskazań oraz należy przewidzieć możliwość spustu wody.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

650005706
Gminny Zakład Usług Wodnych
37-716 Orły, ul. Wincentego Witosa 11
woj. podkarpackie
tel. (16) 671-26-83, 671-26-93
NIP 795-001-05-77

Kierownik Zakładu
[Podpis]
mgr inż. Piotr Baran

